



HMN

NATURGAS

17. juni 2010
Sagsnr.: 2010060107

JT
Fax: 6225 9056
projekt2860@naturgas.dk


Afstandskrav ved placering af måler- og regulatorskab

Måler- og regulatorskabets placering i forhold til døre, vinduer og andre åbninger for frisklufttilførsel, fremgår af Gasreglement afsnit A pkt. 3.3.6. Reglerne er udformet for at imødegå risikoen for gasindtrængning i bygninger via åbninger. Disse afstandskrav skal respekteres fuldt ud.

HMN Naturgas I/S
www.naturgas.dk

Gladsaxe Ringvej 11
DK-2860 Søborg
Tlf. +45 3954 7000

Vognmagervej 14
DK-8800 Viborg
Tlf. +45 8727 8727

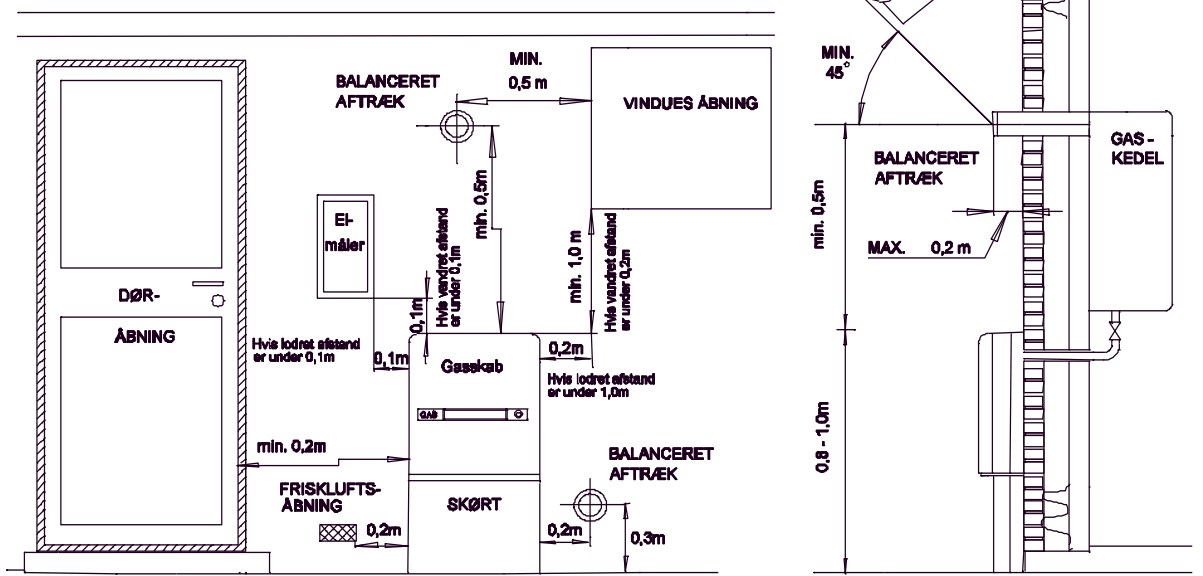


Afstandskravene er illustreret ovenstående. **Bemærk**, at afstanden mellem el-måler og gasskab illustrerer gældende praksis: at afstanden mellem el-måler og gasskab skal være mindst 0,1m – enten vandret eller lodret.

Dette er ikke i overensstemmelse med gasreglementets nuværende formulering, som er fejlbehæftet.

Gasreglementet vil ved næste revision blive tilrettet, så det afspejler den gældende praksis.

HMN Naturgas I/S
CVR nr.: 32 50 58 21
EAN nr.: 579 000 116 325 9

Måler- og regulatorskab til indbygning, Micotron

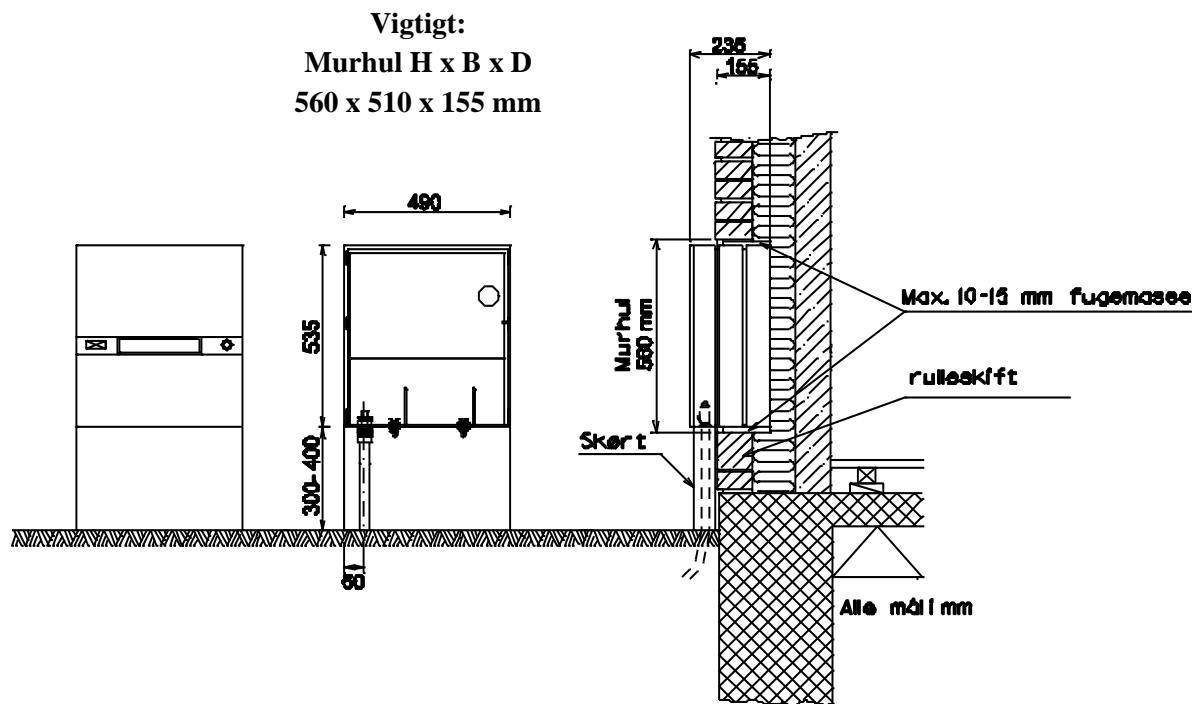

Der må som hovedregel ikke anbringes kabler og ledninger i eller bagved murhullet.

Hvis det i enkelte tilfælde ikke kan undgås skal HMN's tilsyn kontaktes og i givet fald skal elkablet placeres midt i murhullet og være fikseret.



Tabel: Afstandskrav for distributions- og stikledninger

Ledningstype	Anlægsart	Afstand <u>uden</u> beskyttende foranstaltninger	
		Krydsning m	Parallel m ¹⁾
Ledninger uden hulrum	Tele- og lyslederkabler Antennekabler	0,30	0,30
	El-kabler ≤ 1 kV	0,30	0,30
	El-kabler > 1 kV ≤ 20 kV	0,30	0,30
	20 kV < Elkabel ≤ 132 kV	0,75	0,75
	Elkabel > 132 kV Flere kabler i bundt, 20-132 kV	Kræver beregning af varmeafgivelsen, der foretages af el-selskabet.	
Ledninger med hulrum	Brønde o.l.	0,50	
	Vejafvandingsbrønde	0,30	
	Markdræn ≤ ø 15 cm Vejkassedræn ≤ ø 15 cm	0,15	1,00
	Markdræn > ø 15 cm Kloak- og rørledninger Kabelkanaler og trækrør	0,30	
Trykledninger	Vandledninger Spildevandstrykledninger	0,30	0,50 ²⁾
	Fjernvarmeledninger	1,00	2,00 ³⁾
Andet	Stolper o.l.	0,30	
	Træbeplantninger	2,00	
	Bygningsfundamenter, kælder	1,00	
	Åbne kældernedgange, lyskasser	0,50	
	Olietanke	0,30	
	Afstand til skel	1,00	

NOTE: ¹⁾ Dog minimum 0,30 m fri vandret afstand. ²⁾ Fri vandret afstand. Afstanden til en spildevandstrykledning skal være 1 m, hvis den anlægges med ensidigt fald. ³⁾ Se også anlægsmanualen afsnit 4.4.